


DETALIU POZARE CONDUCTĂ APĂ ÎN TRANȘEE

Secțiune verticală (Scara 1:20)

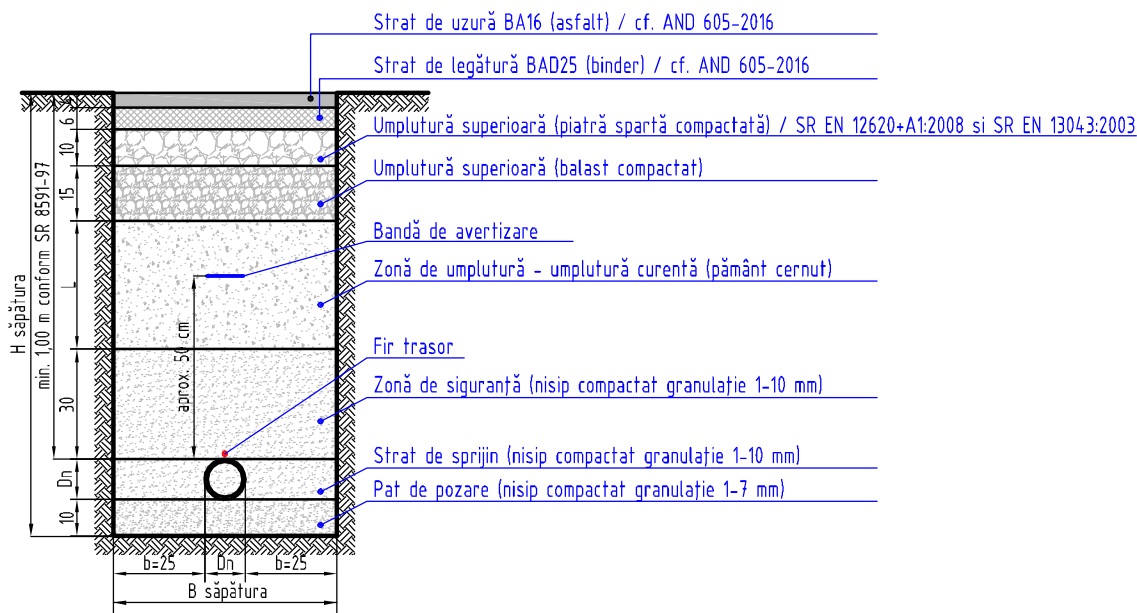

NOTĂ: Alegerea lățimii tranșeeilor cu pereți verticali și adâncimi de săpătură până la 4.00m, se face conform SR 4163-3/1996, avându-se în vedere asigurarea spațiului de lucru minim necesar (b lucru) pentru o execuție corectă a montajului conductei, după cum urmează:

- Pentru conducte cu $D_n < 200\text{mm}$, $B_{\text{min}}=70\text{cm}$;
- Pentru conducte cu $D_n \geq 200\text{mm}$, B se calculează conform tabelului de mai jos:

Diametru nominal (mm)	b lucru minim (cm)
$200 \leq D_n < 350$	25
$350 \leq D_n < 700$	30
$700 \leq D_n < 1400$	40
$D_n \geq 1400$	55

- Pentru șanțuri sprijinite valorile minime se asigură între fețele libere ale dulapurilor.

Exigențe de calitate, conform H.G. 925/1995:	Is, B9 (rețele edilitare)
Categoria de importanță, conform H.G. 766/1997 și STAS 4273-83 (tab.9):	C (structura) / 3 (rețele edilitare)
Clasa de importanță, conform P100-1/2013 pentru structuri:	III (construcție de importanță normala)
Clasa de importanță, conform STAS 4273-83 pentru rețele:	III (construcție de importanță medie)
Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani, pe un amplasament cu altitudinea $A \leq 1000\text{ m}$, conform INDICATIV CR1-1-3/2012 :	$S_k=1,5\text{KN/mp}$
Valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani, pe un amplasament cu altitudinea $A \leq 1000\text{ m}$, conform INDICATIV CR1-1-4/2012 :	$q_b=0,4\text{KPa}$
Valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare antisismică având IMR=225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013 :	$a_g=0,20\text{g}$
Perioada de colț a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013 :	$T_c=0,7\text{s}$
Adâncimea de îngheț conform STAS 6054-77:	$H_i=80+90\text{cm}$

SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNETURĂ	CERINȚE	REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATA
PROIECTANT:	S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI 551041, MEDIAȘ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA J32/1846/2006 CIF: RO 19502679 Tel.: 0040/269/841425 Fax : 0040/269/845677 E-mail: office@apatamavei.ro www.apatamavei.ro		BENEFICIARUL:	Nr. proiect:
			PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAȘ 551018, MEDIAȘ, P-ța Corneliu Coposu, nr. 3 Jud. SIBIU, ROMÂNIA Tel: 0269.803.803 / Mob: 0745.108.036 Fax: 0269.841.198	4 / 2017
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNETURĂ	DENUMIRE PROIECT:	Faza:
ȘEF PROIECT	Ing. GABRIEL GAJDOS		REABILITARE REȚEA DISTRIBUȚIE APĂ, REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ PE STRADA SCHESEUS ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, JUDEȚUL SIBIU.	P.T. + C.S.
PROIECTAT	Ing. HORAȚIU NECHITA			
DESENAT	Ing. HORAȚIU NECHITA			
VERIFICAT	Ing. GABRIEL GAJDOS			
APROBAT	Ing. IOAN MUNTEANU		TITLU PLANȘĂ:	Nr. planșă:
			Detaliu pozare conductă apă potabilă în tranșee.	06-A